

# アフターサービスについて

保証期間はご購入日から1年間です。  
保証期間経過後の修理・交換（有料）、消火器についてのご質問やご不明な点は、当社お客様相談室にお問い合わせください。

## 株式会社モリタユージー

東京都港区芝2丁目5番6号 芝256スクエアビル8階

0800-111-9868(お客様相談室)

### ■火災お見舞金受領資格登録について

この消火器をお買い上げのお客様が、万一、火災(類焼の場合を除きます)にあわれた場合はお見舞金をお支払いいたします。  
ただし、事前に下記ホームページアドレスから登録ページにアクセスしていただき、必要事項をご入力ください。

<http://www.morita-ug.com/>

### ■消火器の廃棄について

(株)消火器リサイクル推進センター

コールセンター(03-5829-6773)へお問い合わせください。

受付時間:9:00~17:00(土日祝日、休日及び12:00~13:00を除く)

販売店

改良等により予告なく仕様、その他を変更する場合がありますので、ご了承ください。  
TS02608010 16.07  
P8

### ⚠️ 警告 死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容です。

#### 破裂等により人身事故の可能性あり

- ❌ **腐蝕しやすい場所に設置しない。**  
湿度の高い所に置いたり、水・油・調味料(塩・醤油・味噌など)が付くことによる腐蝕などの劣化により、破裂することがあります。  
また、潮風や雨風にさらされる場所には設置しないでください。  
水などがかからない、湿気の少ない、風通しのよいところに設置してください。
- ❌ **濡れた床や地面に直接置かないでください。**  
腐蝕の原因になりますので、設置台などをご使用ください。
- ❌ **使用温度範囲を超える場所には設置しないでください。**  
容器内の圧力が高くなり危険をとまねます。
- ⚠️ **半年ごとに法令で定められた点検を有資格者等により実施してください。**  
消火器の点検をしなかったことにより、火災のとき、消火器が使用できないことがあります。
- ⚠️ **「設計標準使用期限(製造後10年)」を過ぎたものは、耐圧試験圧力値による水圧検査を実施してください。**  
「設計標準使用期限」を過ぎた消火器は、経年劣化などにより破裂事故につながる可能性があります。  
また「設計標準使用期限」以内であっても、設置条件により不具合が生じる場合があります。  
「設計標準使用期限」を過ぎたものは新しい消火器と交換するか、耐圧試験圧力値(ラベルに記載)による水圧検査を実施してください。  
水圧検査については当社お客様相談室(ラベルや取扱説明書に記載されている電話番号)にお問い合わせください。

#### 人身事故のおそれあり

- ⚠️ **避難経路を確保しながら消火してください。**  
無理な消火活動が続けず、避難経路を確保しながら消火してください。  
また火災により発生した煙やガスは人体に有害ですので絶対に吸引しないようにしてください。
- ❌ **消火に当たっては、火元に近付きすぎないようにしてください。**  
ガソリン等の油火災では、放射の勢いで油が飛散し、火傷をすることがあります。  
火元から3m以上離れてから放射を開始してください。
- ❌ **人に向けて消火薬剤を放射しないでください。**  
消火薬剤により呼吸困難や失明等の危害が発生することがあります。  
万一、消火薬剤が目に入ったり皮膚に付着した時は、速やかに水洗いし、異常を感じる場合は医師の診察を受けてください。
- ❌ **消火器をみだりに捨てたり、放置しないでください。**  
放置された消火器を誤って使用されたりと破裂することがあります。  
ご不用になった消火器はそのまま放置しないでください。  
ご不用になった消火器を処分される場合は、(株)消火器リサイクル推進センターにお問い合わせください。

# Alight 業務用アルミ消火器(粉末) 取扱説明書

このたびは、モリタユージーの業務用アルミ消火器(粉末)をお求めいただきありがとうございます。  
お客様に安心してお使いいただくために取り扱い方法を説明しています。  
万一の不測の事態にもあわてず、また安全・確実にご使用いただくために、この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
お読みになったあとは、大切に保管し、必要なお読み返しください。  
特に「安全上のご注意」はご使用前に必ずお読みください。

## 粉末(ABC)アルミ消火器(蓄圧式)

※ご家庭には「住宅用消火器」を設置してください。

- 消火器には適応火災が表示されています。  
適応火災はその火災の種類に適していることを意味し、実火災における消火規模を限定するものではありません。
- 消火器は初期消火の器具です。消火範囲に限りがあります。  
消火できなかったことによる人的、物的損害などについての補償、賠償はできません。

## 安全上のご注意

必ずお守りください

消火器は圧力容器です。  
ガスの圧力により消火薬剤を放射します。  
叩いたり、落としたり、強い衝撃などを与えないでください。  
誤った使いかたをすると、破裂等により重大な人身事故が発生することがあります。  
正しく安全にご使用ください。

- ❌ この表示は、してはいけない「禁止」内容です。
- ⚠️ この表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

### ⚠️ 危険 死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。


#### 破裂等により人身事故のおそれあり

- ❌ **錆、傷、変形、キャップのゆるみのあるものは絶対に使用しないでください。**  
消火器を作動したとき、錆や傷等により弱くなった部分が圧力により破裂し、人身事故発生のおそれがあります。「設計標準使用期限」以内であっても絶対に使用しないでください。また、訓練用としても使用しないでください。
- ❌ **分解しないでください。**  
分解・修理・改造により破裂することがあります。  
ご不用になった消火器を処分される場合は、(株)消火器リサイクル推進センターにお問い合わせください。
- ❌ **消火器を直接、火の中に投げ込んだり、熱湯や熱風をかけて加熱しないでください。**  
容器内の圧力が高くなり、破裂することがあります。

### ⚠️ 注意 傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容です。

- ⚠️ **使用方法を普段より確認しておいてください。**  
消火器は人が操作して初期消火をおこなう器具です。  
普段より操作方法等は良く確認しておいてください。  
無理な消火作業を続けることはやめましょう。
- ⚠️ **ラベルに表示されている「適応火災」を確認してください。**  
消火器には火災の種類に対して適・不適があります。  
火災の大きさ、消火の時期、適応火災の違いなどにより消火できないことがあります。  
「適応火災について」の項目(P5)をよくお読みいただき、適正な消火器をご使用ください。
- ❌ **消火器のためし放射は絶対にしないでください。**  
ためし放射や一度操作したものは、使用できません。  
新しい消火器と交換するか、必ずつめかえをおこなってください。
- ❌ **使用温度範囲以下となる場所には設置しないでください。**  
使用温度範囲以下となる場所では満足な性能が得られません。
- ⚠️ **幼児の手が届かないところに設置してください。**  
幼児のいたずらなどにより消火薬剤を放射されますと大けがをすることがあります。  
幼児の手にふれないところに設置してください。
- ⚠️ **消火器を転倒・落下しないようにしてください。**  
上から重量物が落ちて損傷しないところに設置してください。  
また地震や振動で消火器が転倒・落下しないところに設置してください。
- ⚠️ **指示圧力計の針が緑色範囲(0.7~0.98MPa)外にあるものは有資格者による整備をおこなってください。**
- ⚠️ **消火器は大きく傾けずに使用してください。**  
消火器を傾けて使用すると消火薬剤が十分に放出されません。  
30度以上傾けて使用しないでください。
- ⚠️ **つめかえは当社お客様相談室にお問い合わせください。**  
消火器のつめかえや整備をおこなうには消防設備士の資格が必要です。
- ⚠️ **つめかえ薬剤、交換部品(弁棒、指示圧力計、パッキン等)は必ず当社指定の部品をご使用ください。**  
指定部品以外のものを使用したことにより、消火器が正常に機能しないことがあります。

# 各部の名称

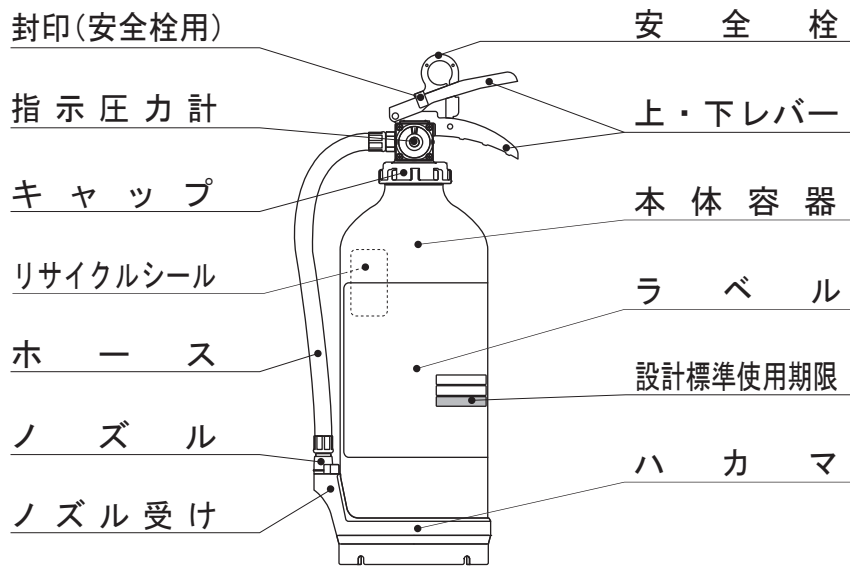

上図は代表消火器の事例です。機種により形状・構造が異なるものがあります。

## 設置について

- 地震や振動等で消火器が転倒や落下しないところに設置してください。  
\*転倒や落下した消火器の取り扱いについては当社お客様相談室にご相談ください。
- 通行や避難するときに邪魔にならないところ、また使用するとき簡単に持ち出せるところに設置してください。
- 床に設置するときは設置台を使用してください。  
●消火器の樹脂部・金属部・塗装部が床や壁を損傷させることがありますので注意してください。
- 消火器を壁に掛けるときは、専用壁掛け金具、専用取付金具を用いて高さ1.5m以下のところに取り付けてください。
- 専用壁掛け金具の取付けについては同梱されている取扱説明書の内容を必ずお読み頂いたうえでご使用願います。
- 幼児の手が届かないところに設置してください。
- 高温多湿のところには設置しないでください。  
●40度をこえる高温の場所(ガスコンロ・ストーブなど発熱器具の近く)では、容器内の圧力が高くなり危険をとまいません。また使用温度範囲以下となる場所では満足な性能が得られません。  
●消火器に表示されている使用温度範囲内の環境に設置してください。  
●屋外等で直射日光や雨風・降雪にさらされる場所、厨房等で常時水を使用し湿気が多い場所、海岸近くで潮風が当たる場所、(化学工場地域や温泉地帯で腐蝕性ガス(硫化水素、亜硫酸ガス、塩素ガス等)の発生の恐れがある場所)では、格納箱に収納するなどの防護処置をしてください。  
※専用壁掛け金具、専用設置台、格納箱についてはお買い上げ先にご相談ください。  
※消火器を車両に設置する場合には「自動車用消火器」をご使用ください。

# 知っておいていただきたいこと

## 1. 適応火災について

消火器には、燃焼物の種類に応じて適応する火災が表示してあります。お求めいただいた消火器が設置場所で想定される火災の種類に適応しているものであるかご確認ください。

| 普通火災用(A火災)               | 油火災用(B火災)                     | 電気火災用(C火災)                     |
|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 木材、紙、繊維等が燃える火災<br>白地のマーク | 天ぷら油、灯油、ガソリン等が燃える火災<br>黄地のマーク | 感電の恐れがある電気製品、電気設備の火災<br>青地のマーク |
|                          |                               |                                |

●粉末(ABC)消火器・・・普通火災、油火災、電気火災に適応。

## 2. 消火にあたって

- 避難経路を確保しながら消火してください。また火災により発生した煙やガスは人体に有害ですので絶対に吸引しないようにしてください。
- 屋外での消火は風上よりおこなってください。近付きすぎると火傷をすることがあります。
- 火元より3m以上離れてから放射を開始し、炎の根元を手前から掃くようにノズルを左右にふりながら放射し、順次前方に進んで消火してください。
- ガソリン等の油火災では、火元に消火薬剤が直接かかるようにして消火してください。放射の勢いで油が飛び散るおそれがありますので十分に注意してください。
- 無理な消火作業を続けることによって火災の拡大を引き起こさないよう、周囲の人に声をかけ、応援を求めるよう心掛けてください。また被害を最小限にいとめるためにも早めに119番通報してください。
- 一度消えても、また火がつくことがありますので、火元に向けて最後まで消火薬剤を放射してください。
- 消火後の火元は、おき火が残っていたり、油やガスがもれていることがありますので、必ず火元を確認してください。
- 消火後すみやかに、ガスの元せん、電源を切ってください。

## 3. 消火薬剤について

- 消火薬剤が目に入ったときは、すみやかに水洗いし、目に痛みを感じたり充血した場合には医師の診察を受けてください。
- 消火薬剤が皮膚にかかった時は、すみやかに水洗いしてください。
- 消火薬剤のかかった食物は食べないでください。

### 放射後の健康被害防止の為の注意事項

- 粉末消火薬剤は消火を目的とし、安全性が高く身体への影響は軽微です。
- 通常の使用により薬剤を吸引した場合、眼・鼻・のどに違和感を生じることがあります。
- 消火薬剤の清掃には十分な換気のもと、吸引および眼・皮膚等に付着しないようにマスク等の保護具を着用してください。
- 万一身体に異常を感じる場合は、医師の診察を受けてください。

社団法人 日本消火器工業会

# 正しい使いかた

消火器の使用方法にもとづき正しくお使いください。

- 消火器は30度以上傾けて使用しないでください。消火器を傾けると消火薬剤が十分に放出されません。
- 持ち運ぶ時は黄色の安全栓を持たずに、下レバーを持ってください。
- 上下レバーをにぎったままで安全栓を抜かないでください。
- 上下レバーをにぎる時に、手・指をはさまないように注意してください。
- 安全栓を抜いて、上下レバーをにぎるとすぐに消火薬剤を放射します。
- 力が弱い人は、消火器を床に置き、ノズルを火元に向け、上からレバーを強く押してください。
- ホースを持たずに操作したり、手を放したりするとホースが激しく振れて大変危険です。
- 消火器のためし放射は絶対にしないでください。「イザ火災」というときに使用できません。
- 少しでも放射した消火器は使用できません。新しい消火器と交換するか、つめかえをおこなってください。
- 一度消火しても、また火がつくことがありますので、火元に向けて最後まで消火薬剤を放射してください。

|                          |                               |  |
|--------------------------|-------------------------------|--|
| <p><b>1 安全栓を引き抜く</b></p> | <p><b>2 ホースをはずし火元に向ける</b></p> | <p><b>3 レバーを強くにぎる</b></p> <p>レバーをはなせば止まります</p> |
|--------------------------|-------------------------------|--|

# 維持・管理について

- 黄色の「安全栓」は誤作動を防ぐためのものです。使用時以外絶対に抜かないでください。  
●あやまって安全栓をぬいてしまった場合は当社お客様相談室にご相談ください。
- 分解・修理・改造は絶対にしないでください。  
●消火器は圧力容器です。  
●分解・修理・改造により破裂することがあります。
- 消火器のネジなどをゆるめないでください。  
●消火器の部品(キャップ、ホース等)をゆるめたりすると破裂事故につながる場合があります。  
●消火器の機器点検・整備は、消防法の取り決めにより、消防設備士の資格を有する者がおこなえる業務とされています。当社お客様相談室にご相談ください。
- 消火器を柔らかい布で、時々掃除してください。  
●水・油・調味料(塩・醤油・味噌等)、ほこり等が付着していると腐蝕等の性能劣化をおこし長くご使用できません。  
●汚れたときは固くしぼった布でふき乾いた布で仕上げてください。
- 掃除するときに有機溶剤(ベンジン、シンナー、ガソリン)や中性洗剤などを絶対に使用しないでください。  
※消火器本体容器に「リサイクルシール」を貼付しています。ご不用になった消火器を処分する際に必要となりますので、はがしたり損傷したりしないでください。
- 「設計標準使用期限」を確認してください。  
●「設計標準使用期限」を過ぎたものは当社お客様相談室にご連絡ください。新しい消火器と交換するか、有資格者による水圧検査の実施が必要となります。
- 法的設置義務のあるところでは、消防法に基づく定期点検を実施してください。  
●半年ごとに法令で定められた点検を有資格者により実施してください。  
【有資格者による点検整備時の注意点】  
キャップを締め付けの際は必ず容器口金部分にグリスを塗り締め付けをおこなってください。
- 異常が見つかったときはすみやかに当社お客様相談室にご連絡ください。

# 点検について

消火器がいつでも使用できるように点検を実施してください。

半年ごとに外観点検をしてください。

以下の項目で異常がある場合はすみやかに当社お客様相談室にご連絡ください。

※法的義務設置をしている場合は、消防法に基づく定期点検を実施してください。

異常の状況により下記のような内容が想定されます。

| 異常の状況              | 想定される内容                        |
|--------------------|--------------------------------|
| 上下レバーに錆、傷、変形がある    | 使用できないおそれ                      |
| 安全栓がない             | 使用済のおそれ<br>誤放射のおそれ             |
| 封印が破れている、ついていない    | 使用済のおそれ                        |
| キャップにゆるみがある        | 圧力が抜け使用できないおそれ<br>消火薬剤が漏れ出すおそれ |
| ホースにヒビがある          | 破裂するおそれ                        |
| 本体容器に錆、傷、変形がある     | 破裂するおそれ                        |
| ハカマに傷、変形がある        | 転倒するおそれ                        |
| 圧力計の指針が緑色範囲に入っていない | 使用できないおそれ                      |
| 「設計標準使用期限」を過ぎている   | 性能劣化、腐蝕のおそれ                    |

# 使用後について

- 消火薬剤がかかった器物はすみやかに掃除してください。  
●飛散した消火薬剤をそのまま放置しておきますと、カビや金属類の腐蝕、塗装面を変質させるおそれがあります。  
また電気器具などは絶縁を低下させることがあります。  
●掃除をするときは換気をしながら、マスクやゴム手袋などの保護具を着用してください。  
●掃除をするときは掃除機を使用しないでください。消火薬剤により故障するおそれがあります。  
●よく水洗いし、水洗いできないものは水で濡らした雑巾でよくふき取ってください。
- 消火薬剤がかかった電気機器は電源を遮断してから掃除をおこなってください。  
また、電気絶縁性が低下していることがありますので、専門の業者に点検を依頼してから、通電してください。
- 使用後の消火器はすみやかに当社お客様相談室に再充電をご依頼ください。  
●一度放射したものは、中に消火薬剤が残っていても、すぐに整備・再充電が必要です。  
●外観・機能に異常がなければ再充電して使用できます。当社お客様相談室にご相談ください。  
●消火器の再充電をおこなうには消防設備士の資格が必要です。当社お客様相談室にご相談ください。
- 消火器は、法に従って廃棄処分しなければなりません。  
●ご不用になった消火器を処分される場合は、(株)消火器リサイクル推進センターにお問い合わせください。  
●消火器を不法に捨てたり、放置すると法律で罰せられます。

## 消火器のリサイクルにご協力ください

- 回収された消火器は、解体され各部位はリサイクルされています。
- ご不用になった消火器を処分される場合は、(株)消火器リサイクル推進センターにお問い合わせください。